




Вариант 1

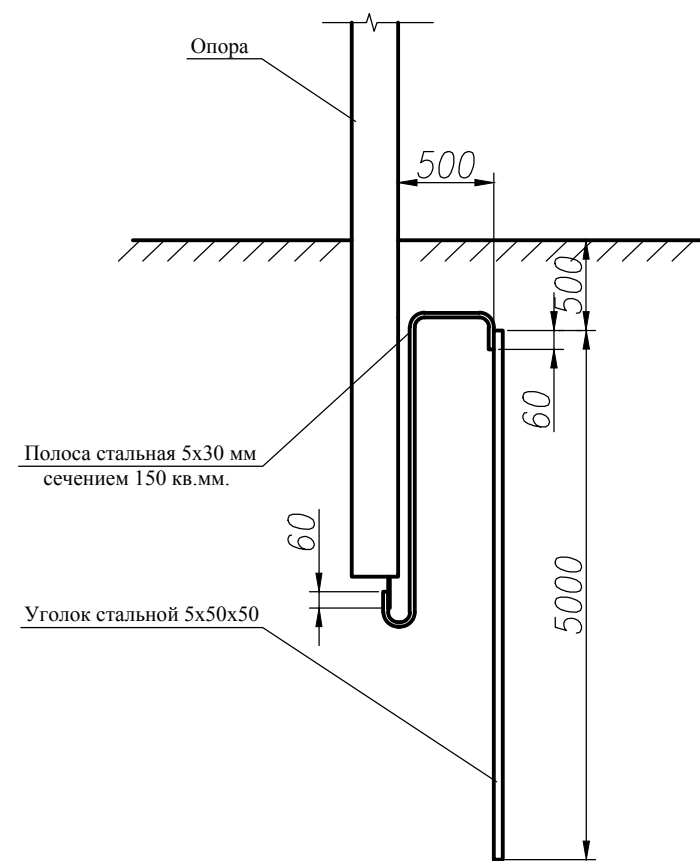

Вариант 2

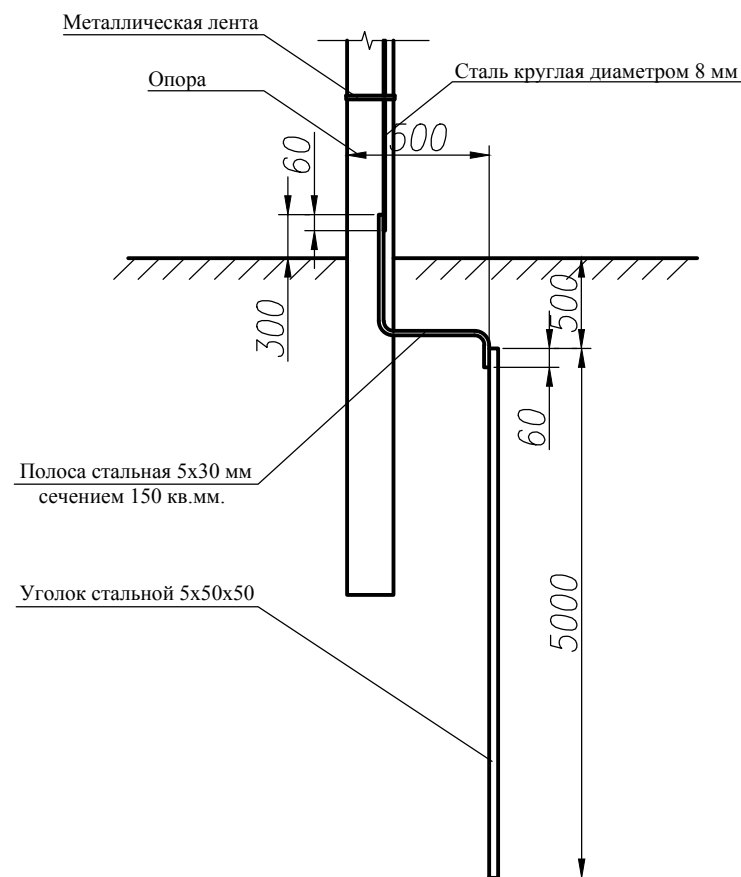

Вариант 3

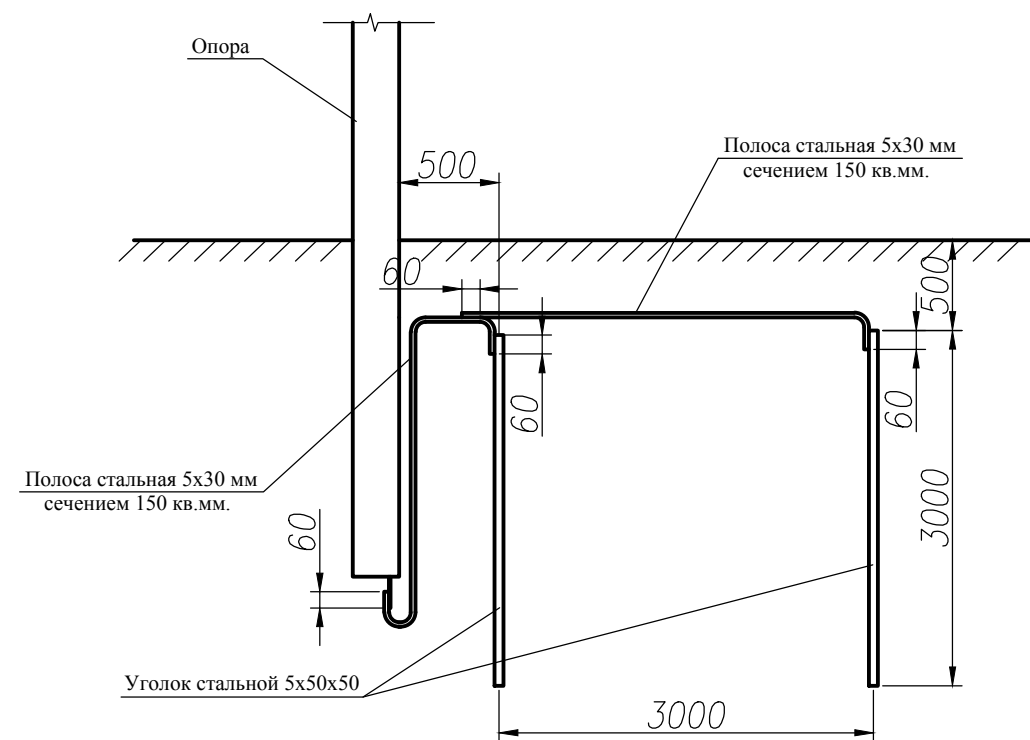

Сопротивление заземления менее 30 Ом.

Сопротивление заземляющего устройства замеряется после окончания монтажа и засыпки траншеи. Если сопротивление заземлителя превышает норму, установленную для данных грунтов, забивается дополнительный электрод из угловой стали, электроды между собой соединяются стальной полосой 5x30 мм.

Сварку производить электродом Э-46 ГОСТ 9467-75 двусторонним швом.

						МК №887 от 27.08.2012г.			
						Заказчик: Управление благоустройства Администрации города Иванова			
						Капитальный ремонт линии наружного освещения по ул.Типографской на участке от 2й до 4й Газетной ул.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Наружное освещение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Михалев					Р	3	
Пров.		Кривов А.							
Т.контр.		Кривов А.							
Н.контр.		Красильников				Заземляющее устройство Rз<300м.	ООО "АктивПроект"		